



KAEVU VK-2 SKEEM

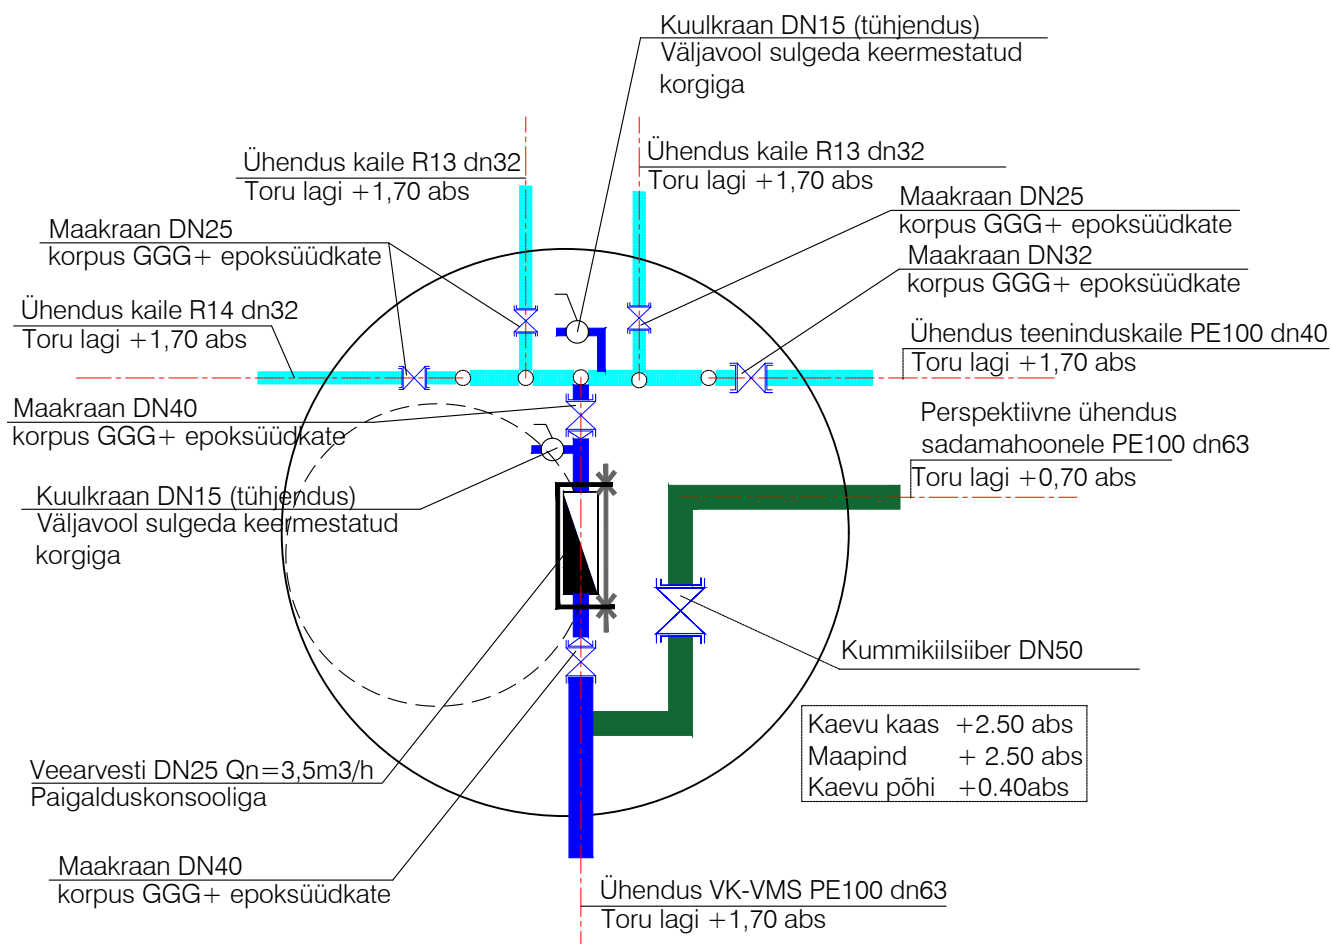

MÄRKUSED:

1. ENNE VEEARVESTIT PEAB OLEMA SIRGE ÜHENDUSTEA LÕIK L=125mm JA PEALE VEEARVESTIT SIRGE LÕIK L=75mm. VEEARVESTI PAIGALDADA KONSOOLILE, MIS KINNITADA KAEVU PÕHJALE PAIGALDATAVALE TOELE.
2. VEETORUD JA SULGARMATUUR KAEVUS ISOLEERIDA KUMMIISOLATSIOONIGA KIHII PAKSUS 13mm.
3. KAEV DN1500 VALMISTADA KAS PE-PLASTIST, KLAASPLASTIST VÕI MONTEERITAVATEST R/BET ELEMENTIDEST. KAEV VARUSTADA:
 - 3.1. LIBISEMISKINDLA REDELIGA
 - 3.2. KATTA PEALT MALMLUUGIGA TUGEVUSKLASS D400 JA SOOJUSTATUD LUUGIGA ISOL.KIHII PAKSUS 100mm JA LUUK KATTA MÕLEMALT POOLT PE-PLASTIST KAITSEGA.
 - 3.3. KAEVU PÕHJAST AVATAV/SULETAV AVA DN100MM KAEVUST VEE EEMALDAMISEKS.
 - 3.4. TORUD TOETADA KAEVU PÕHJA TSINGITUD TUGEDEGA,
 - 3.5. KAEV KATTA VÄLJAST SOOJUSISOLATSIOONIGA (KIHII PAKSUS 80mm) KUNI 1,2m SÜGAVUSENI KASUTADES STYROFOAM 250 SL-A-N ISOLATSIOONIPLAATE.
4. PERSPEKTIIVSETE ÜHENDUSTE SIIBRID SULGEDA VÄLTIDES VEE SATTUMIST NENDESSE.

TUNNUS	MUUDATUS	JOONISE NR.	KUUP.	NIMI	KUUPÄEV
		ANNULEERITAV JOONIS			
objekt				töö nr.	
SALMISTU SADAMA ETAPP 1 VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON				19266.11	
aadress:		joonis			
SADAMA SALMISTU KÜLA KUUSALU VALD HARJUMAA		KAEVU VK-2 SKEEM			
 OÜ NIVOO PROJEKT REG. NR. EP 10638761 - 0001 PIIBELEHE 9 10618 TALLINN TEL 65 62 196 FAX 65 62 858 nivoo@nivoo.ee		mõõt:		joonis nr.	
		fail:		VKV-7.02	
		staadium:		kuupäev	
		autor:			
		SAL2019_PP_VKV-7-00_SÖLMED.dwg		17.12.2019	
		PÕHIPROJEKT			
		A. ALTPERE		KUTSETUNNISTUSED 100874 & 099131	